






Transpordi ajaks ankurdusvööd, SET/LV andur, LOKASET 10 keskus ja paigaldus/noodidusjuhend on riputatud. Tühjendustoru on seotud mahuti külge.

LIISAVARUSTUS:
LABCOM andmeastusseade

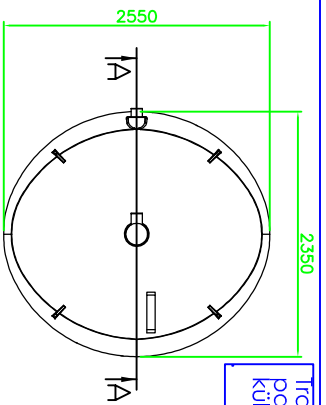

Paigaldussügavus sõltub mahuti suuruselt
 $V=3100$ l ($h=1500$ mm)
 $V=4000$ l ($h=1000$ mm)
Topeltnuhv ja kork (D110) on ühendatud sisendi külge

Tähelepanu! Kõik ankurdusvööd tuleb kinnitada ankurduspladi külge

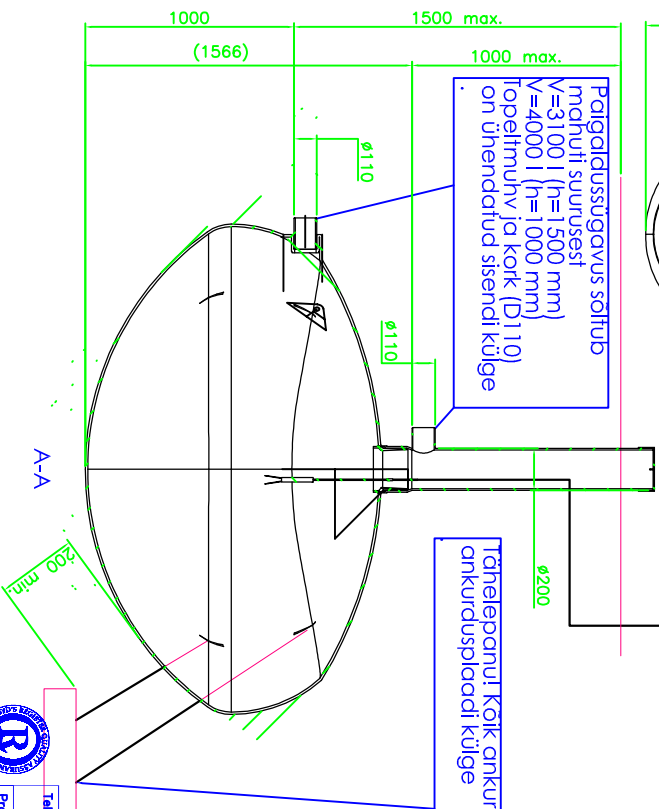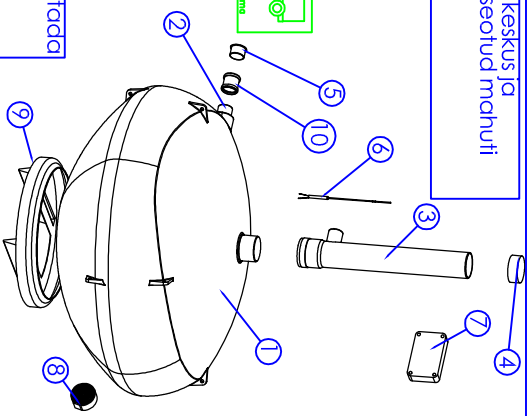

10	Topeltnuhv	PP	D110	1
9	Transpordi alus	PE-MD		1
8	Ankurdusvöö		Polüester, 6 m	4
7	Lokaset 20		Alarm device	1
6	SET/LV-andur		sisald. 15 m kaablit	1
5	Kork	PP		1
4	Kork	PE-HD	D200	1
3	Tühjendustoru	PVC	D200/110	1
2	Toru	PE-HD	Sisend D110	1
1	Mahuti	PE-HD	4000/3100 l	1
Nr.	Nimetus	MAI.	Kirjeldus	tk

See joonis ja selles kuvatud tehniline lahendus on Koini'i omand-õiguste all ja selle muudatustele ei ole ette nähtud. Töö sobivus koostööstajate vahel on hõlmatud. Tööd tuleb teha vastavalt juhistele.



Tallinna number:	Joonise sümbol:	Joonise tüüp:
Projekteerija:	Kontrollis:	Joonise number:
JP/JS	TJ	51AB04_e
WAVIN-LABKO OY	Labkoite 1	Projekt asukoht:
Labkoite 1	KANGASALA	
Ft.-36240	püh. 020 1285200	
fax. 020 1285280		